

Folleto técnico

Visor de líquido, Tipo LLG 185 - 1550



Los visores de líquido LLG están fabricados en acero dúctil y satisfacen los requisitos más exigentes en instalaciones de refrigeración industriales y navales. Los visores de líquido están disponibles en 3 versiones diferentes:

- con manguitos soldar (LLG)
- con válvulas de cierre equipadas con caperuza (LLG S)
- con válvulas de cierre y visor de cristal acrílico preparado para poder ser aislado (LLG SF).

La gama de visores de líquido se basa en 3 visores de líquido básicos: LLG 185, LLG 335 y LLG 740. Las otras longitudes estándar se consiguen combinando distintas longitudes de cristal.

Los LLG tienen la suficiente área de flujo que asegura el mayor grado posible de un funcionamiento sincrónico, y tiene un cristal con reflexión adecuado para una buena lectura del nivel. La estructura anterior y la base están montadas conjuntamente con el frontal mediante unos tornillos con cavidad hexagonal. Esto asegura un buen aislamiento y también buena inspección y mantenimiento.

Todos los visores de líquido están equipados de serie con un sistema de seguridad integrado (dispositivo antirretorno). Si se daña el cristal, la presión del refrigerante activará el sistema de seguridad y la pérdida de refrigerante será mínima.

Características

- Refrigerantes
Apto para HCFC, HFC y R-717 (amoníaco).
- Rango de temperatura
-10/+100°C (-14/+212°F) ó
-50/+30°C (-58/+86°F)
- Máxima presión de trabajo:
25 bar g (363 psi g).
- Equipado con vidrio con 5% de óxido de boro, endurecido con un tratamiento de calor muy preciso.
- Clasificación: CRN, EAC, etc.
Para obtener una lista actualizada con las homologaciones de los productos, póngase en contacto con su distribuidor local de Danfoss.

Datos técnicos

- Refrigerantes
Apto para HCFC, HFC y R-717 (amoníaco). Para más información ver instrucciones de instalación para el LLG. No se recomienda utilizar hidrocarburos inflamables. Para más información contactar con Danfoss.
- Rango de temperatura
Los visores de líquido son compatibles con los refrigerantes anteriores, dentro del rango de temperatura:
-10/+100°C (+14/+212°F) para el tipo LLG con sistema de seguridad de manguitos y el tipo LLG S con sistema de seguridad con válvulas de cierre.
-50/+30°C (-58/+86°F) para el tipo LLG SF con sistema de seguridad de válvulas de cierre y adaptador de visor (acrílico) y el tipo LLG F con sistema de seguridad y adaptador de visor (acrílico).
- Rango de presión
Todos los tipos LLG están diseñados para:
Máx. presión de trabajo 25 bar g (363 psi g)
Máx. presión de resistencia: 50 bar g (725 psi g)
Máx. presión de fugas: 25 bar g (363 psi g).

Diseño*Vidrio*

Los LLG's están equipados con un vidrio de óxido de boro, endurecido con un tratamiento de calor muy preciso. Todos los vidrios están homologados según DIN 7081.

Juntas

Los vidrios están equipados con juntas de composites de carbón sin asbestos, las cuales proporcionan propiedades mecánicas superiores y garantiza una larga vida útil frente a las fugas de mantenimiento.

Conectores

LLG 590, LLG 995, LLG 1145 y LLG 1550 están unidos por 2 LLG's básicos por medio de un conector. El conector mantiene los dos vidrios unidos a través de tornillos y chavetas guía.

Válvulas de cierre/Manguitos

Los vidrios están conectados al sistema de refrigeración a través de manguitos soldar ó válvulas de cierre. Independientemente del sistema utilizado, los manguitos ó válvulas de cierre se roscan en las bridas, las cuales están localizadas en la posición correcta y selladas herméticamente con juntas y 4 tornillos.

Instalación

Instalar los vidrios en una armadura utilizando los 4 tornillos suministrados.

Utilizar los agujeros roscados en la tapa posterior para montar el cristal con unas sujecciones (no las suministra Danfoss). Conectar las tuberías después de montar las sujecciones. Nota: Es importante mantener una tensión mínima en los visores de líquido a través de las tuberías conectadas. Asegúrese también de que exista espacio suficiente tras los visores de líquido para garantizar el aislamiento adecuado, facilitar las labores de mantenimiento e inspección, etc.

En instalaciones con temperaturas inferiores a -10°C ($+14^{\circ}\text{F}$), se recomienda añadir un adaptador de visor para lectura.

Se recomienda utilizar una columna de aceite como se describe en las siguientes páginas cuando se tengan instalaciones inferiores a -10°C ($+14^{\circ}\text{F}$) con R717. Los visores de líquido llenos de aceite no dan lugar a la formación de burbujas o la acumulación de hielo, como puede suceder en el caso de los visores de líquido llenos de refrigerante.

Los visores de líquido están diseñados para soportar altas presiones internas. Sin embargo, las tuberías deben estar diseñadas para evitar trampas de líquido y para reducir el riesgo de presiones hidráulicas causadas por expansiones térmicas.

*Nota:*

El visor de líquido LLG sólo puede formar parte de aplicaciones con homologación CE si se instala detrás de una válvula de cierre.

Visores de líquido a prueba de heladas

Ejemplo 1

Refrigerante: R717 (amoníaco).
 Temperatura: Recomendado para temperaturas inferiores a -10°C ($+14^{\circ}\text{F}$).

El principio que se muestra en la fig. 1 se puede utilizar en relación con los separadores de líquido de baja temperatura o enfriadores intermedios cuando el refrigerante es R717 (amoníaco).

Cuando el nivel de líquido de R717 en el separador varía, el nivel de aceite cambiará simultáneamente.

Carga de aceite

El sistema se carga con aceite sintético tipo SHC 226 con un peso específico diferente al del R717, y (h) se debe multiplicar por aproximadamente 1.35 (la relación entre la densidad del aceite y la del R717) para calcular H.


Cargar el recipiente de aceite (aproximadamente 10 litros) a un nivel justo por debajo de la tubería de equilibrio inferior (A) a través de la válvula de carga de aceite. Cerrar la válvula de carga de aceite.

El nivel de aceite en el visor de líquido es equivalente al nivel del recipiente de aceite. Cuando se rellena el separador o enfriador intermedio con R717, entrará en el recipiente de aceite y presionará hacia abajo la superficie del aceite.

También el R717 subirá por encima de la tubería de equilibrio (B) a un nivel igual al nivel del separador ó enfriador intermedio. Al someter a presión la superficie del aceite en el recipiente de aceite, el nivel de aceite en el visor de líquido crece.

Nota:

Es importante utilizar un aceite inmisible con el R717. El aceite debe tener una viscosidad elevada para asegurar su fluidez a bajas temperaturas. Se recomienda el aceite Mobil SHC 226.

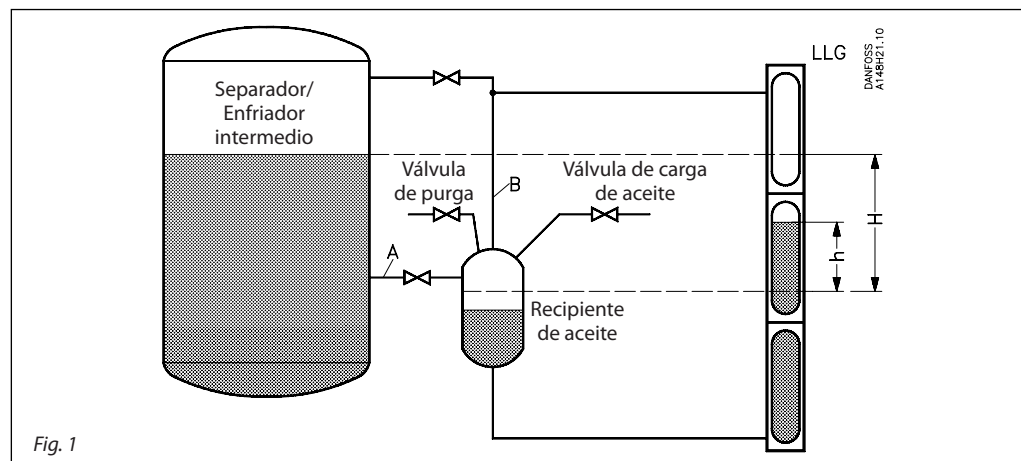

Visores de líquido a prueba de heladas de heladas

Ejemplo 2
 Refrigerante: R717 (amoníaco).
 Temperatura: Recomendado para temperaturas inferiores a: -10°C ($+14^{\circ}\text{F}$).

La fig. 2 muestra un visor de líquido a prueba de heladas para un separador de líquido con R-717 instalado por encima del nivel del suelo. Este tipo de instalaciones se conoce como Hampsonmeter.

Debido a la evaporación que tiene lugar en la tubería de equilibrio sin aislar (ND 80/3 in.) la presión será igual a $P_1 = P_0 + H \times \rho \times g$.

- P_0 Presión en el separador N/m^2
- H Nivel de líquido R717 (ver fig. 2)..... m
- ρ Densidad R717 kg/m^3
- g Aceleración por gravedad 9.81 m/s^2

Carga de aceite

La presión actúa sobre la superficie del aceite en el recipiente de aceite y provoca que crezca el nivel de aceite en el visor de líquido, instalado a una distancia de, por ejemplo, 2 in de la tubería, y conectado al extremo superior del separador, sometido a una presión P_0 .

El nivel de aceite subirá a un nivel h y H se

calculará multiplicando por 1.35 (relación entre la densidad del aceite y del R717).

Cargar $\frac{3}{4}$ del recipiente de aceite a través de la válvula. El nivel podrá determinarse a partir del visor de líquido inferior.

Asegúrese de que el volumen del recipiente de aceite sea suficiente como para permitir el ascenso del nivel de aceite en los visores de líquido. Cuando el sistema esta trabajando la válvula del bypass deberá estar cerrada.

Nota:

Es importante utilizar un aceite inmisible con el R717. El aceite debe tener una viscosidad elevada para asegurar su fluidez a bajas temperaturas. Se recomienda el aceite Mobil SHC 226.

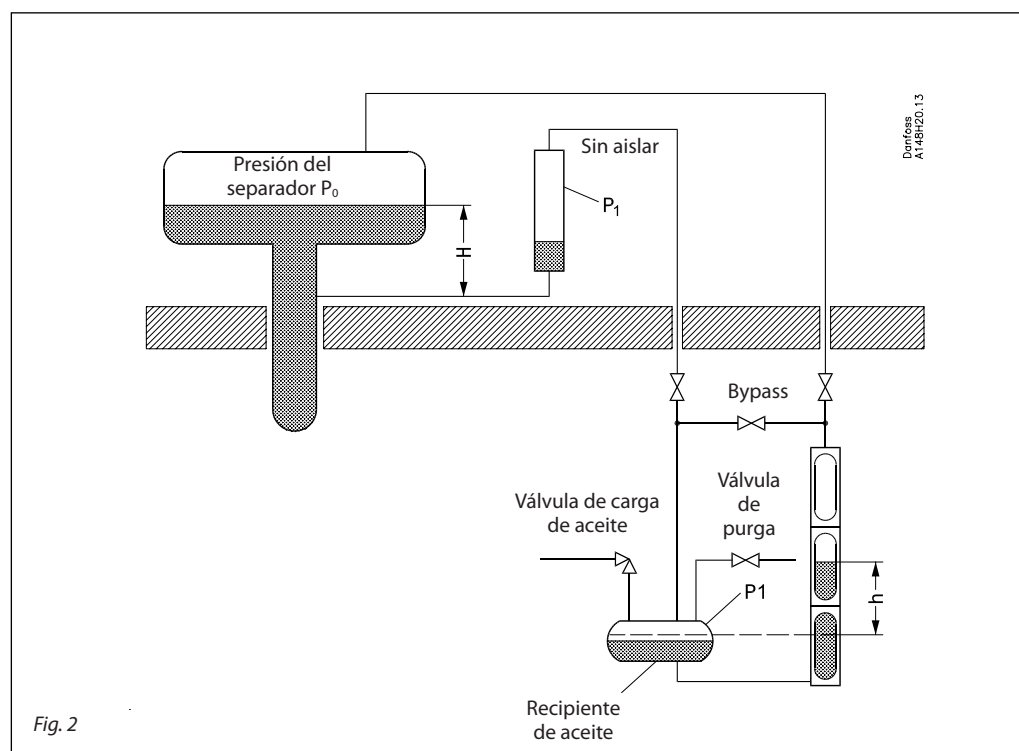
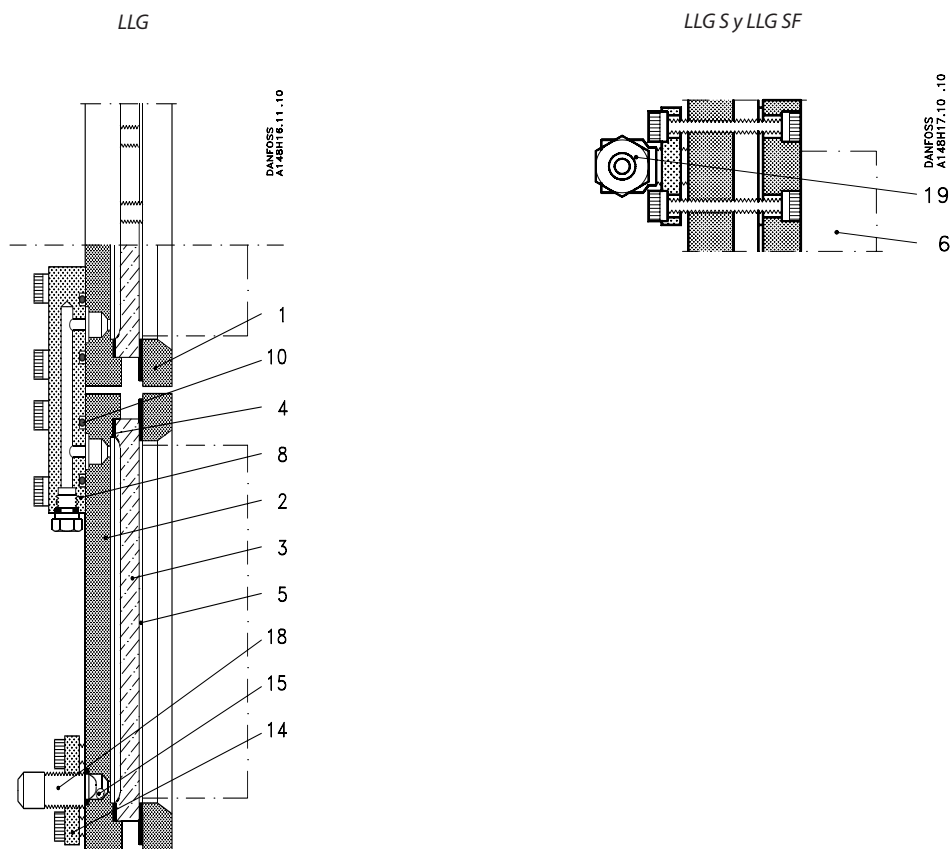


Fig. 2


Danfoss
A114BR20.13

Especificación de material


No.	Pieza	Material	DIN	ISO	ASTM
1	Estructura anterior	Acero	RSt. 37.2, 17 100	Fe 360 B, 630	Grado C, A 283
2	Estructura posterior	Acero	RSt. 37.2, 17 100	Fe 360 B, 630	Grado C, A 283
3	Visor	Cristal			
4	Arandela	Sin asbestos			
5	Capa protectora para visor	Sin asbestos			
6	Adaptador de visor	PMMA-acrílico			
8	Pieza de conexión	Acero	RSt. 37.2, 17 100	Fe 360 B, 630	Grado C, A 283
10	Junta tórica	Cloropreno (Neopreno)			
14	Brida	Acero	RSt. 37.2, 17 100	Fe 360 B, 630	Grado C, A 283
15	Bolas	Acero Inoxidable			
18	Manguito soldar	Acero	RSt. 37.2, 17 100	Fe 360 B, 630	Grado C, A 283
19	Válvula cierre (SNV-ST*)	Acero			

* Ver datos técnicos para válvulas SNV-ST.

Dimensiones y pesos

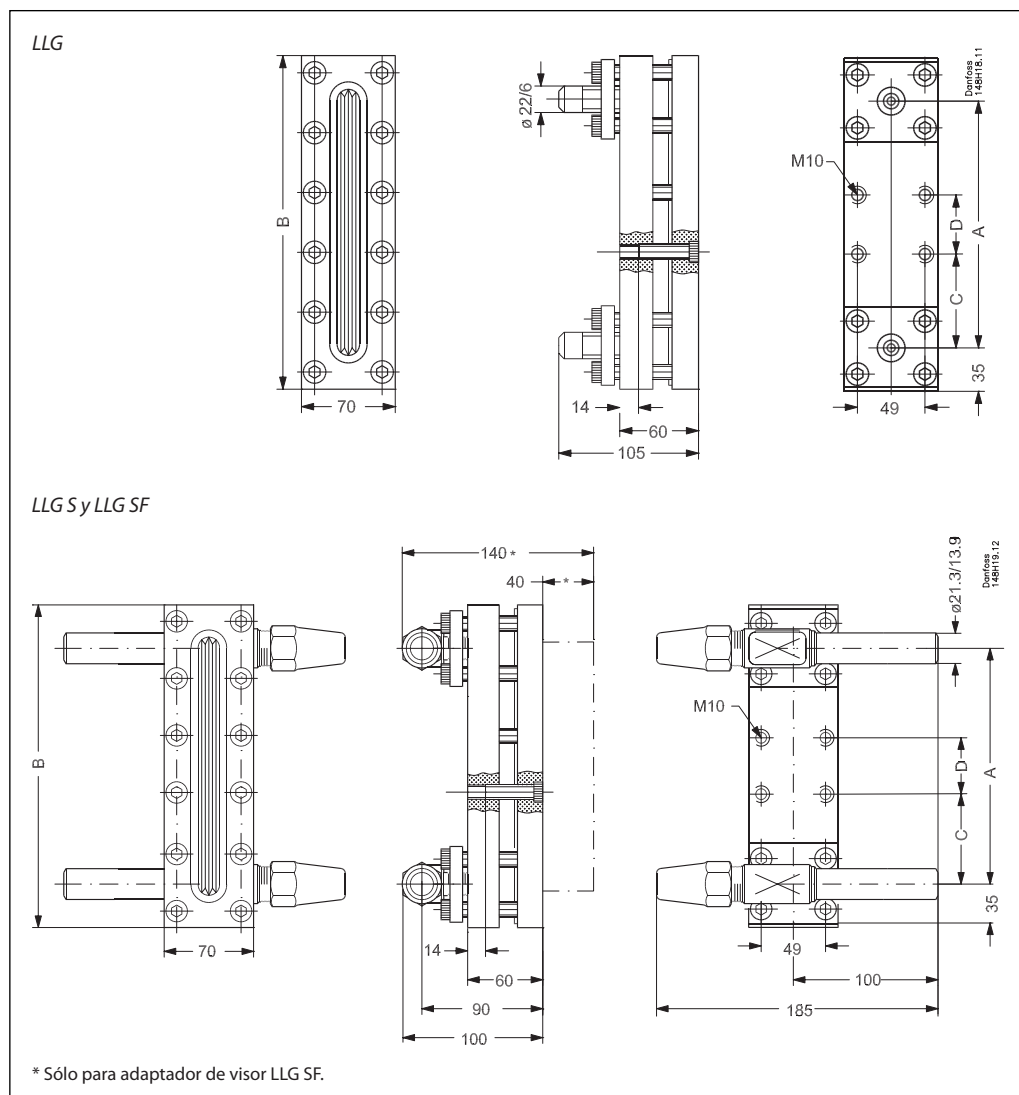

Tipo		A	B	C	D	Peso
LLG 185 - 1550						
LLG 185	mm in.	185 7¼	255 10	69 2¾	48 2	4.2 kg ¹⁾ 5.8 kg ²⁾
LLG 335	mm in.	335 13¼	405 16	63 2½	42 1¾	7.5 kg ¹⁾ 9.2 kg ²⁾
LLG 590	mm in.	590 23¼	660 26	69 + 63 2¾ + 2½	48 + 42 2 + 1¾	13.2 kg ¹⁾ 15.1 kg ²⁾
LLG 740	mm in.	740 29¼	810 32	63 2½	42 1¾	16.5 kg ¹⁾ 18.5 kg ²⁾
LLG 995	mm in.	995 39¼	1065 42	69 + 63 2¾ + 2½	48 + 42 2 + 1¾	22.5 kg ¹⁾ 24.7 kg ²⁾
LLG 1145	mm in.	1145 45	1215 47¾	63 2½	42 + 42 1¾ + 1¾	25.7 kg ¹⁾ 28.0 kg ²⁾
LLG 1550	mm in.	1550 61	1620 63¾	63 2½	42 1¾	33.5 kg ¹⁾ 36.1 kg ²⁾

¹⁾ Tipo LLG
²⁾ Tipo LLG S y LLG SF

Los pesos especificados son aproximados.

* please note that LLG 740 consist of one back piece and 2 front sight glasses.

Pedidos
Cómo hacer un pedido

Puede usar la tabla siguiente para identificar los visores de líquido precisos.

Tenga en cuenta que los códigos de tipo sirven sólo para identificar los visores de líquido, algunos de los cuales podrían no formar parte de la gama de productos estándar.

Para más información, contactar con Danfoss.

Ejemplo de código

LLG 740 SF

Códigos

Tipo de válvula	LLG	Visor de líquido
Tamaño nominal en mm	185	DN 185
	335	DN 335
	590	DN 590
	740	DN 740
	995	DN 995
	1145	DN 1145
	1550	DN 1550
Equipo	-	Sistema de seguridad y manguitos soldar
	F	Sistema de seguridad y adaptador
	S	Sistema de seguridad y válvulas de cierre (SNV-ST)
	SF	Sistema de seguridad, válvulas de cierre (SNV-ST) y adaptador de visor

Visores de líquido LLG

Con sistema de seguridad y manguitos soldar

Longitud		Tipo	Código
mm	in.		
185	7¼	LLG 185	2512+049
335	13¼	LLG 335	2512+050
590	23¼	LLG 590	2512+051
740	29¼	LLG 740	2512+052
995	39¼	LLG 995	2512+053
1145	45	LLG 1145	2512+054
1550	61	LLG 1550	2512+055

Visores de líquido LLG S

Con sistema de seguridad y válvulas de cierre (SNV-ST)

Longitud		Tipo	Código
mm	in.		
185	7¼	LLG 185 S	2512+056
335	13¼	LLG 335 S	2512+057
590	23¼	LLG 590 S	2512+058
740	29¼	LLG 740 S	2512+059
995	39¼	LLG 995 S	2512+060
1145	45	LLG 1145 S	2512+061
1550	61	LLG 1550 S	2512+062

Visores de líquido para aislamiento LLG F

Con sistema de seguridad y adaptador de visor

Longitud		Tipo	Código
mm	in.		
185	7¼	LLG 185 F	2512+078
335	13¼	LLG 335 F	2512+079
590	23¼	LLG 590 F	2512+080
740	29¼	LLG 740 F	2512+081
995	39¼	LLG 995 F	2512+082
1145	45	LLG 1145 F	2512+083
1550	61	LLG 1550 F	2512+084

Visores de líquido para aislamiento LLG SF

Con sistema de seguridad, válvulas de cierre (SNV-ST) y adaptador de visor

Longitud		Tipo	Código
mm	in.		
185	7¼	LLG 185 SF	2512+066
335	13¼	LLG 335 SF	2512+067
590	23¼	LLG 590 SF	2512+068
740	29¼	LLG 740 SF	2512+069
995	39¼	LLG 995 SF	2512+070
1145	45	LLG 1145 SF	2512+071
1550	61	LLG 1550 SF	2512+072

Importante!

Cuando los productos necesiten ser certificados de acuerdo con las autoridades de certificación ó cuando se necesiten presiones más altas, se debe especificar en el momento del pedido.

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Danfoss no acepta ninguna responsabilidad por posibles errores que pudieran aparecer en sus catálogos, folletos o cualquier otro material impreso, reservándose el derecho de alterar sus productos sin previo aviso, incluyéndose los que estén bajo pedido, si estas modificaciones no afectan las características convenidas con el cliente. Todas las marcas comerciales de este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el logotipo Danfoss son marcas comerciales de Danfoss A/S. Reservados todos los derechos.
